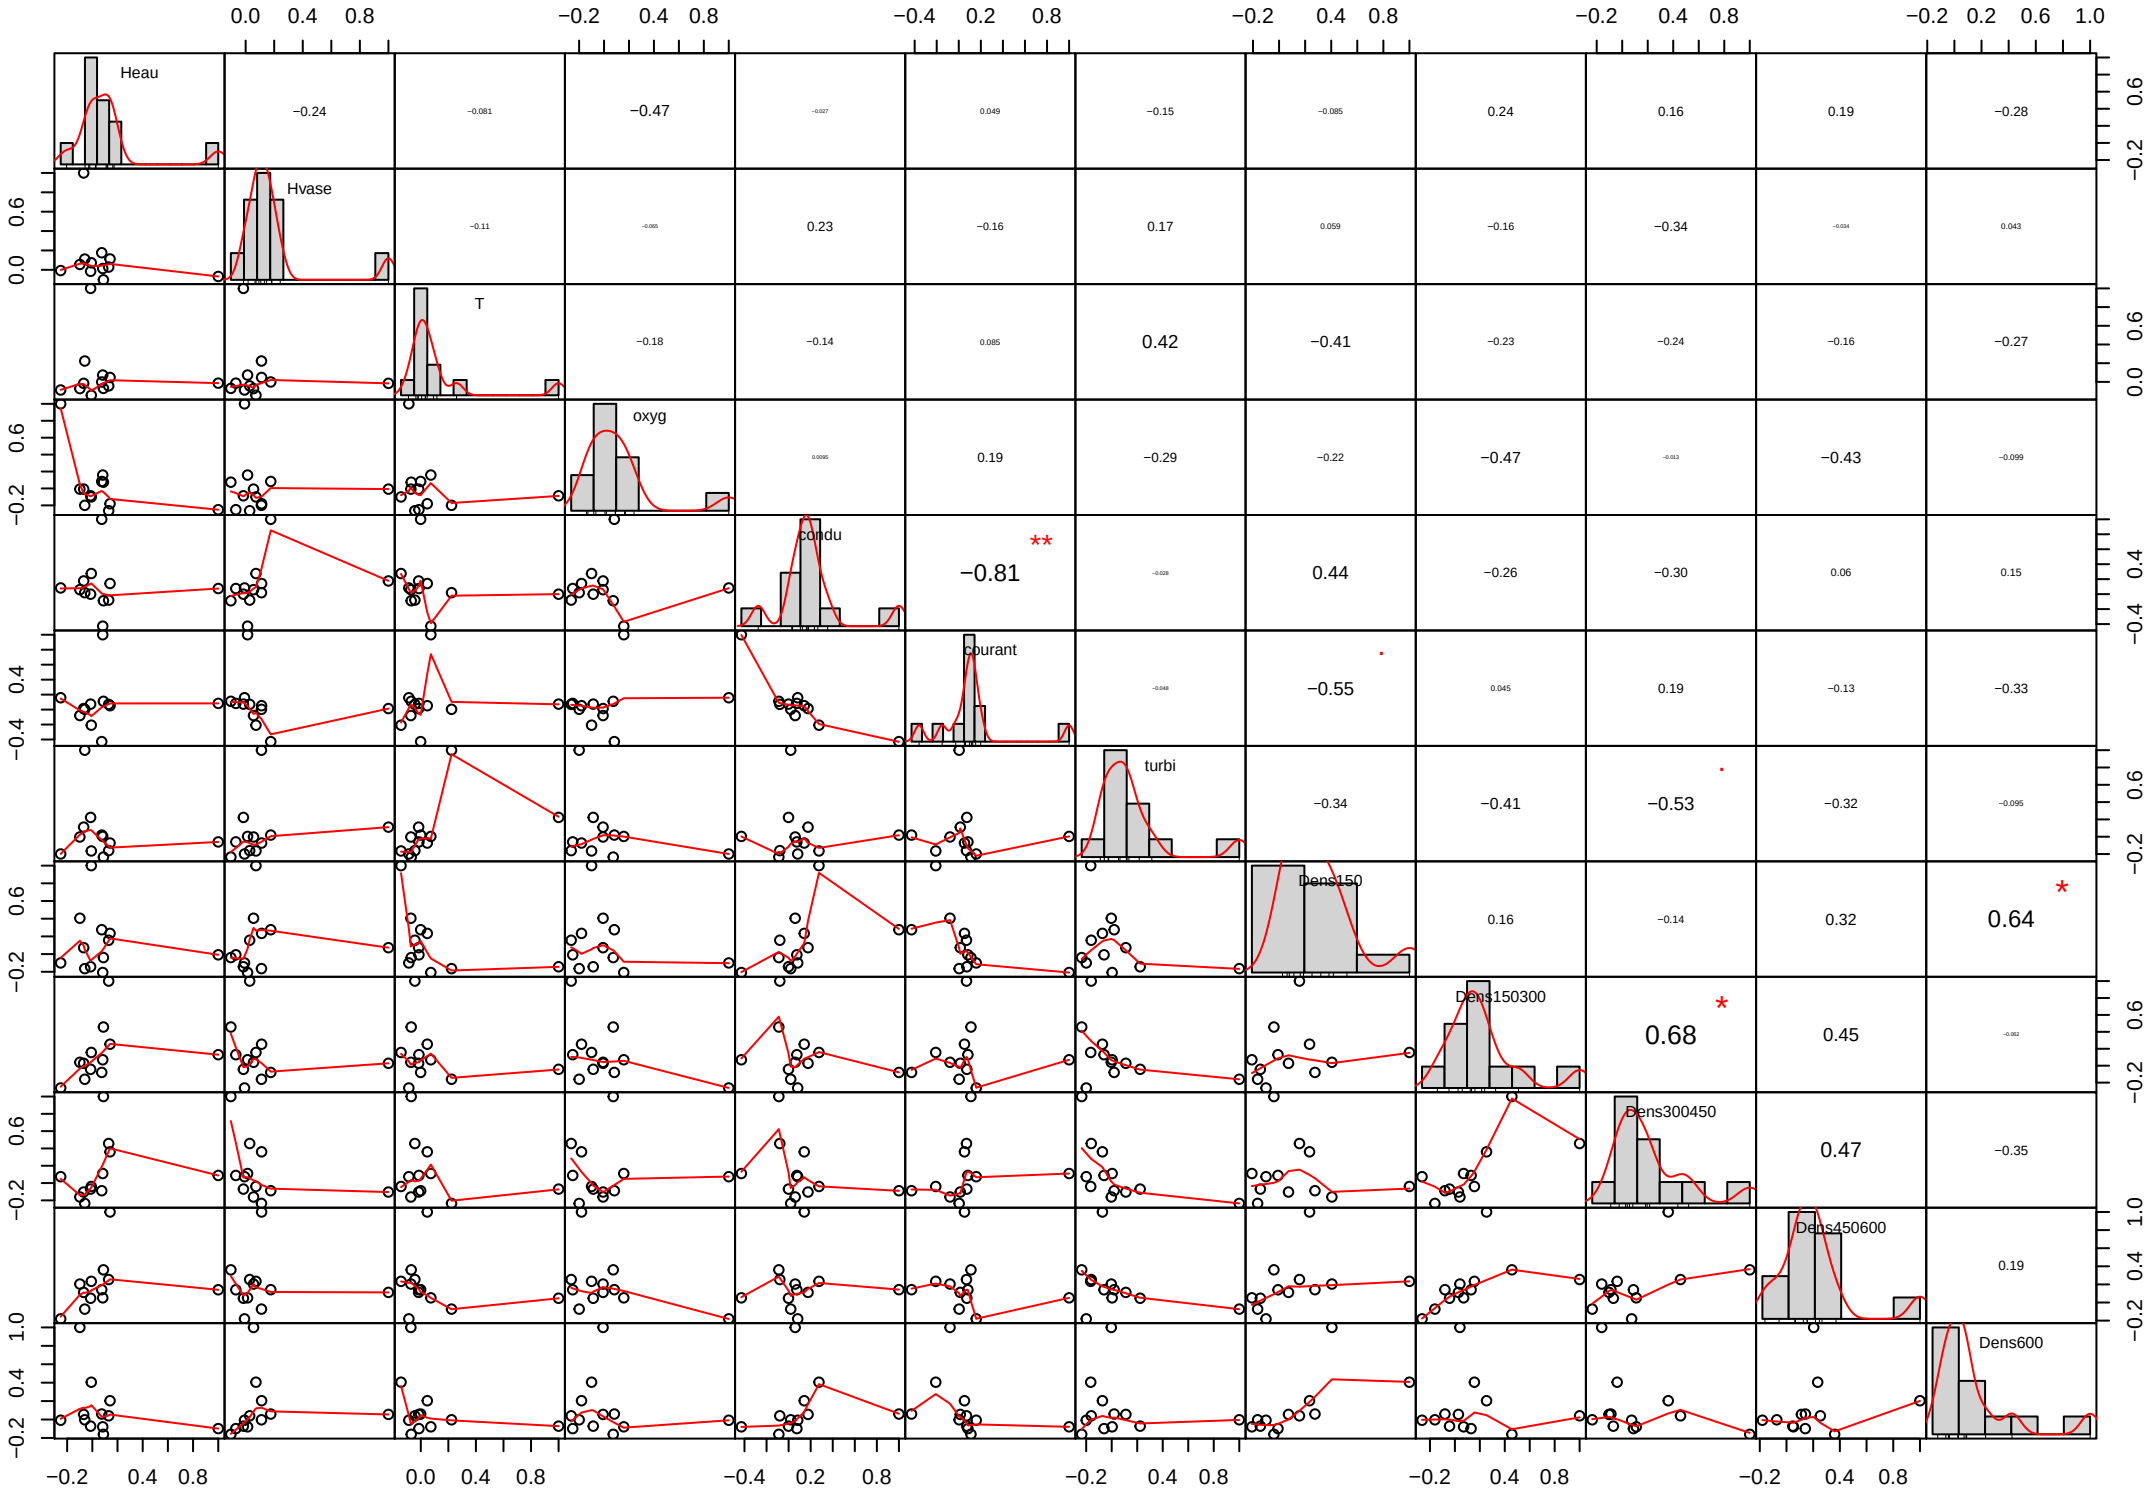
Heau
Hvase
T
oxyg
condu
courant
turbi
Dens150
Dens150300
Dens300450
Dens450600
Dens600
−0.24
−0.081
−0.47
−0.027
0.049
−0.15
−0.085
0.24
0.16
0.19
−0.28
−0.11
−0.065
0.23
−0.16
0.17
0.059
−0.16
−0.34
−0.034
0.043
−0.18
−0.14
0.085
0.42
−0.41
−0.23
−0.24
−0.16
−0.27
0.0095
0.19
−0.29
−0.22
−0.47
−0.013
−0.43
−0.099
−0.81
**
−0.028
0.44
−0.26
−0.30
0.06
0.15
−0.048
−0.55
0.045
0.19
−0.13
−0.33
−0.34
−0.41
−0.53
−0.32
−0.095
0.16
−0.14
0.32
0.64
*
0.68
*
0.45
−0.062
0.47
−0.35
0.19