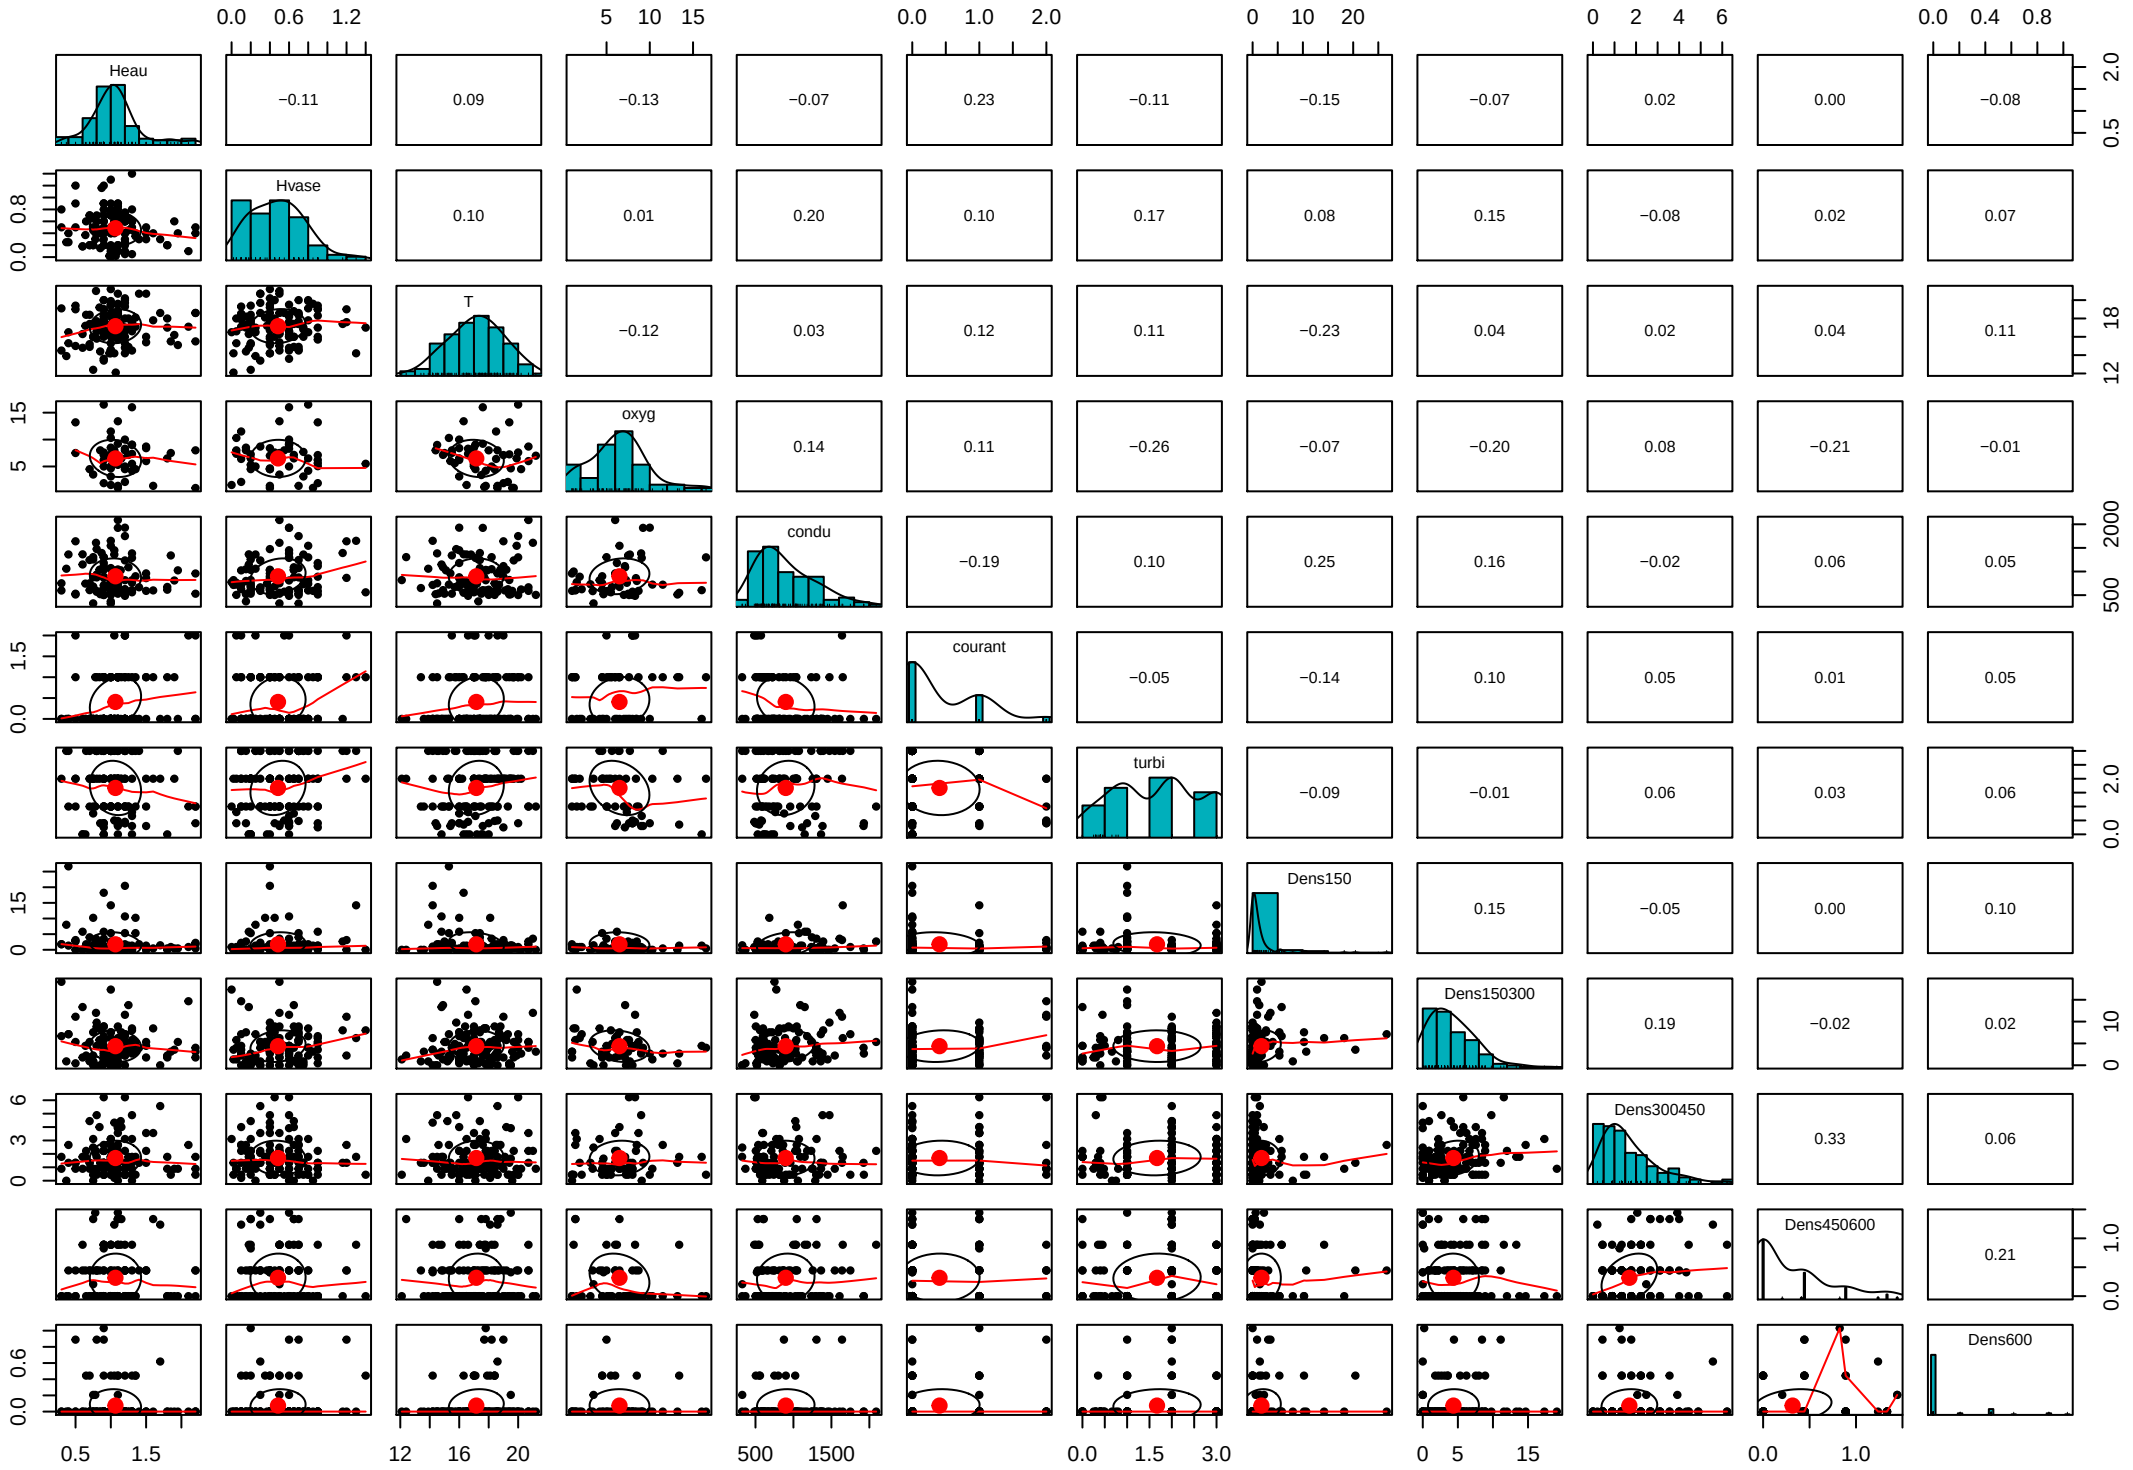
Heau
Hvase
T
oxyg
condu
courant
turbi
Dens150
Dens150300
Dens300450
Dens450600
Dens600
−0.11
0.09
−0.13
−0.07
0.23
−0.11
−0.15
−0.07
0.02
0.00
−0.08
0.10
0.01
0.20
0.10
0.17
0.08
0.15
−0.08
0.02
0.07
−0.12
0.03
0.12
0.11
−0.23
0.04
0.02
0.04
0.11
0.14
0.11
−0.26
−0.07
−0.20
0.08
−0.21
−0.01
−0.19
0.10
0.25
0.16
−0.02
0.06
0.05
−0.05
−0.14
0.10
0.05
0.01
0.05
−0.09
−0.01
0.06
0.03
0.06
0.15
−0.05
0.00
0.10
0.19
−0.02
0.02
0.33
0.06
0.21