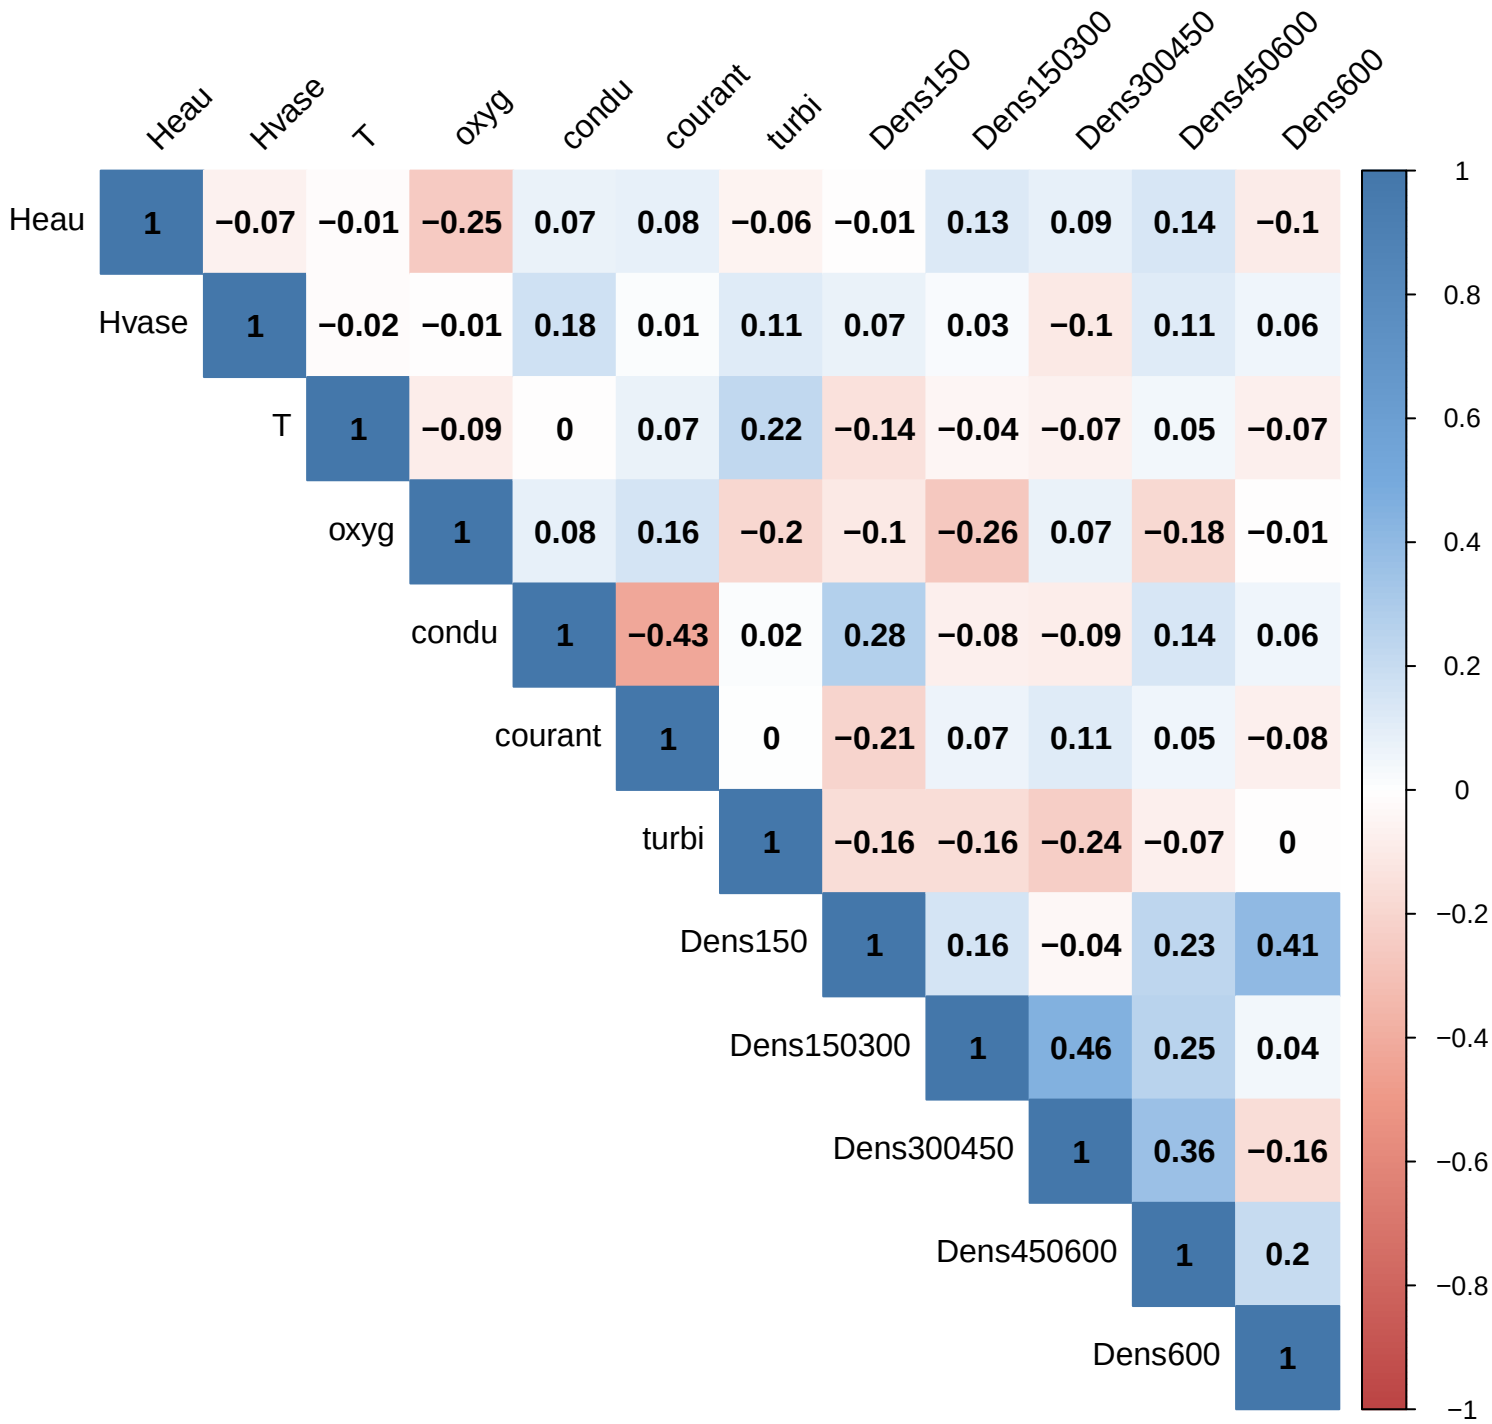
Heau Hvase T oxyg condu courant turbi Dens150 Dens150300 Dens300450 Dens450600 Dens600
Heau 1 −0.07 −0.01 −0.25 0.07 0.08 −0.06 −0.01 0.13 0.09 0.14 −0.1
Hvase 1 −0.02 −0.01 0.18 0.01 0.11 0.07 0.03 −0.1 0.11 0.06
T 1 −0.09 0 0.07 0.22 −0.14 −0.04 −0.07 0.05 −0.07
oxyg 1 0.08 0.16 −0.2 −0.1 −0.26 0.07 −0.18 −0.01
condu 1 −0.43 0.02 0.28 −0.08 −0.09 0.14 0.06
courant 1 0 −0.21 0.07 0.11 0.05 −0.08
turbi 1 −0.16 −0.16 −0.24 −0.07 0
Dens150 1 0.16 −0.04 0.23 0.41
Dens150300 1 0.46 0.25 0.04
Dens300450 1 0.36 −0.16
Dens450600 1 0.2
Dens600 1
1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 −0.2 −0.4 −0.6 −0.8 −1